

令和7年7月7日
北九州市都市整備局

報道機関 各位

河内温泉あじさいの湯の窓ガラス破損被害について

現在休館中の河内温泉あじさいの湯において、窓ガラス破損被害が発生しましたので報告いたします。

記

1 被害状況

日 時 令和7年7月7日（月）午前5:25 機械警備の警報が作動
場 所 河内温泉あじさいの湯（北九州市八幡東区河内二丁目）
被害内容 窓ガラス破損（1枚）縦約100cm×横約60cm
※人的被害なし
※その他設備品など盗難がないことを確認済

2 経緯

あじさいの湯に設置の機械警備の警報が作動し、玄関近くの窓ガラスが割られていることを警備会社が発見。警備会社が警察に通報、北九州市公園管理課が現場確認。（北九州）市から警察へ被害届を提出。

3 今後の対応

建物周辺のパトロール強化を警察に依頼するとともに、防犯カメラ等の設置を検討する。



4 添付資料

- （1） 事故現場の見取り図
- （2） 事故現場の写真

お問い合わせ先 都市整備局公園管理課 担当：岡村（課長）、村山（係長） 電話：093-582-2464
--

図号	CD1-1	図名	図例
作成	工務課	作成	工務課

1	1000	1000
2	1000	1000
3	1000	1000
4	1000	1000
5	1000	1000
6	1000	1000
7	1000	1000
8	1000	1000
9	1000	1000
10	1000	1000
11	1000	1000
12	1000	1000
13	1000	1000
14	1000	1000
15	1000	1000
16	1000	1000
17	1000	1000
18	1000	1000
19	1000	1000
20	1000	1000

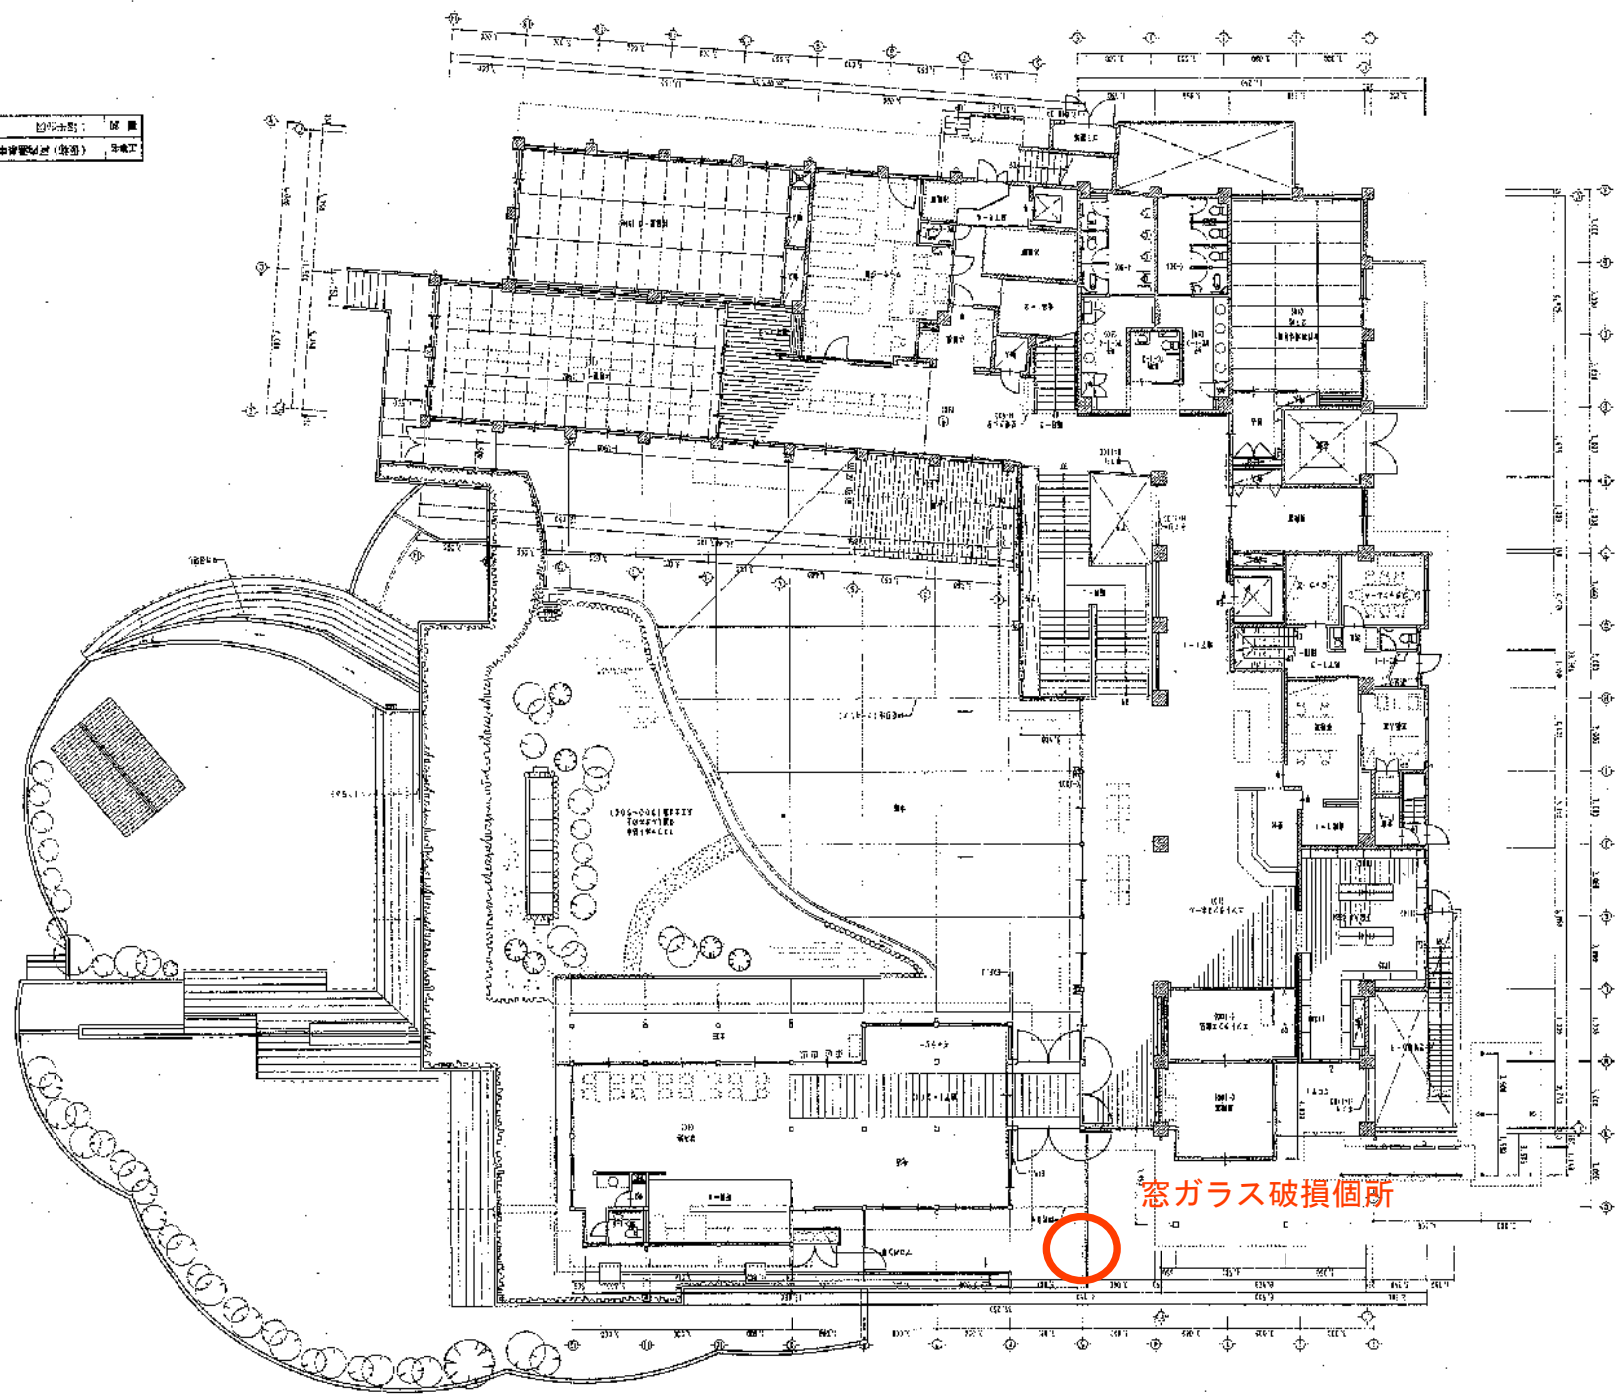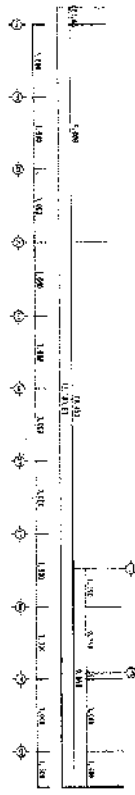

窓ガラス破損箇所

令和7年7月7日
河内温泉あじさいの湯・窓ガラス破損

